INSTRUMENT TRANSFORMER METERING
GENERAL SERVICE, UNDERGROUND

8.06

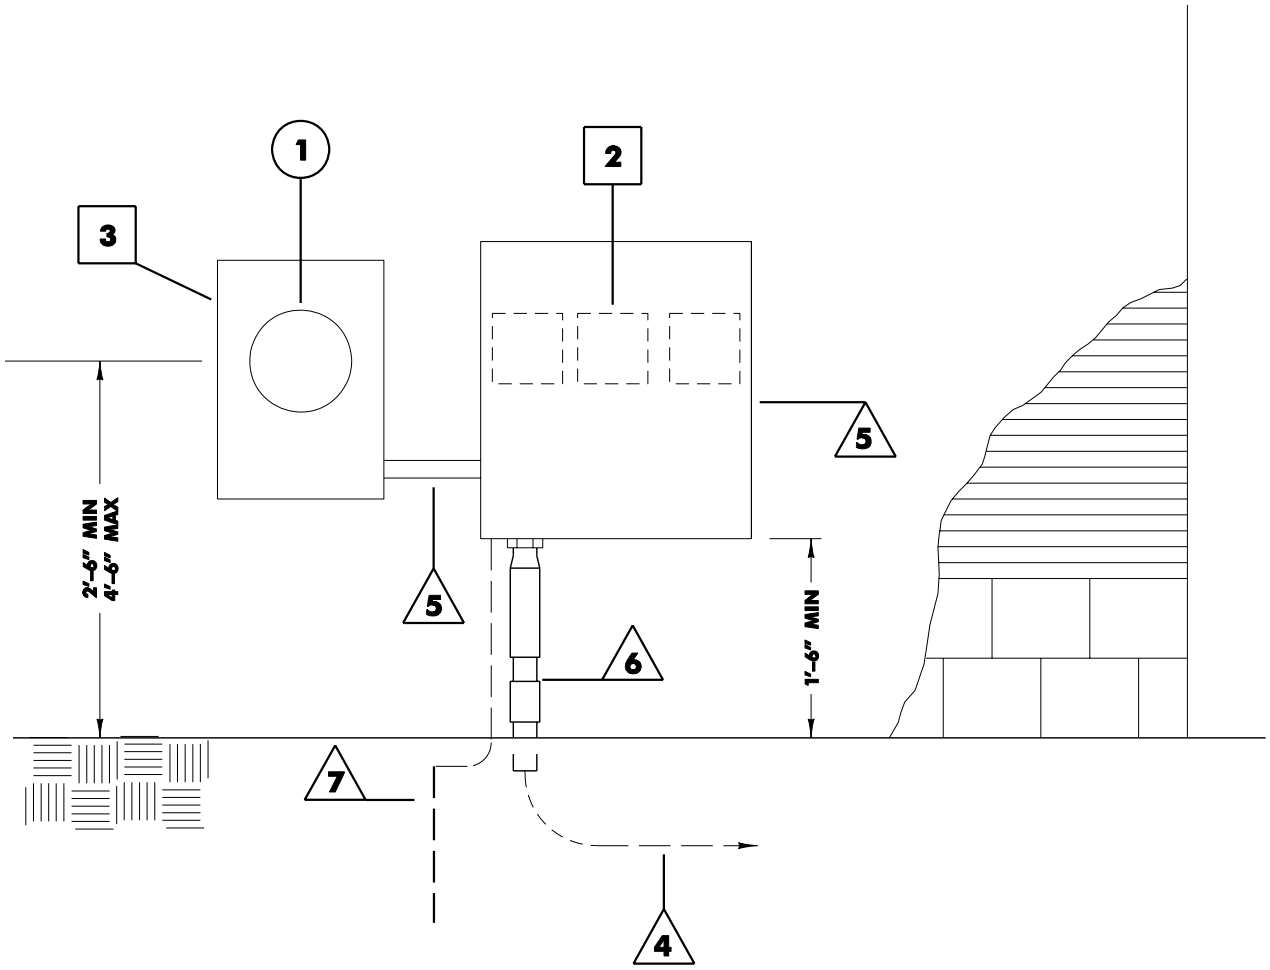

REFER TO DWG:
120/240V 10 3W: 4.06.3
277/480V 30 4W & 120/208V 30 4W: 4.06.15
4.06.17
480V 30 3W: 4.06.9
4.06.11

Revised 07-03-00 By BED
DESIGN ENTRY BY: GRETE H SCHOLZ

ISSUED DATE_____